

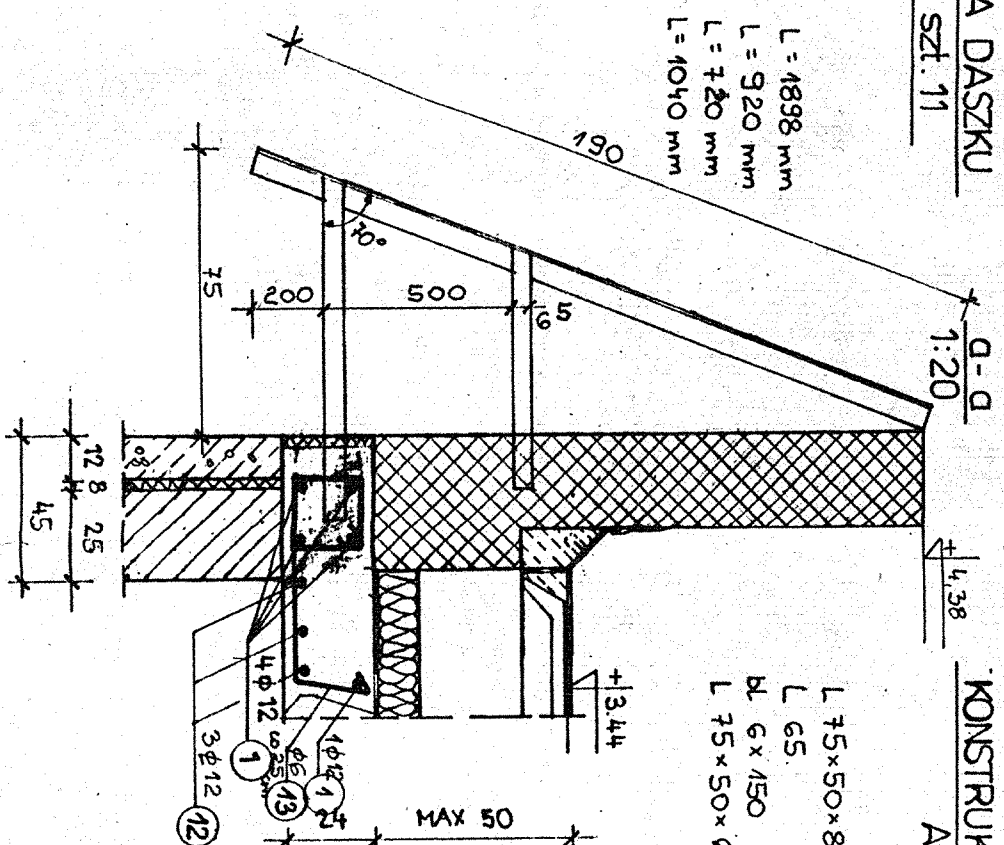
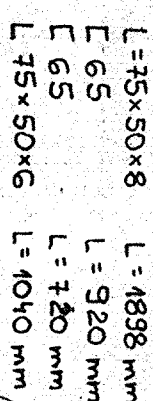
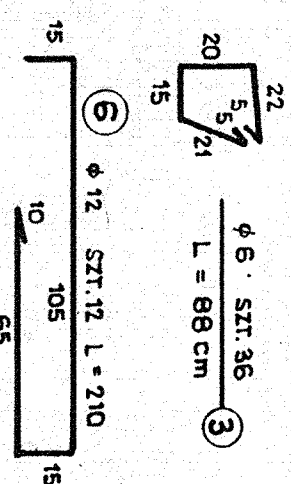
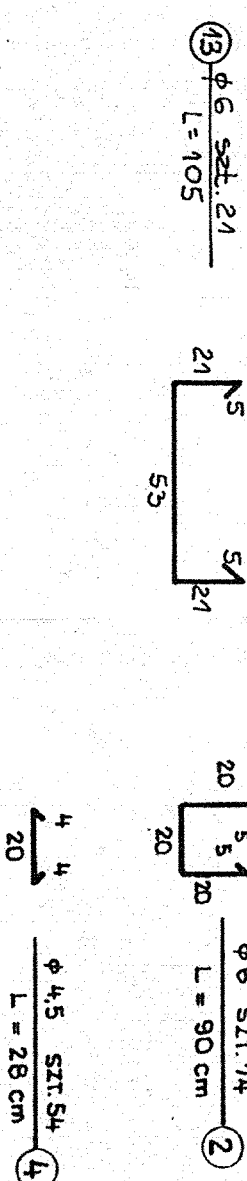


A3 Szt. 11






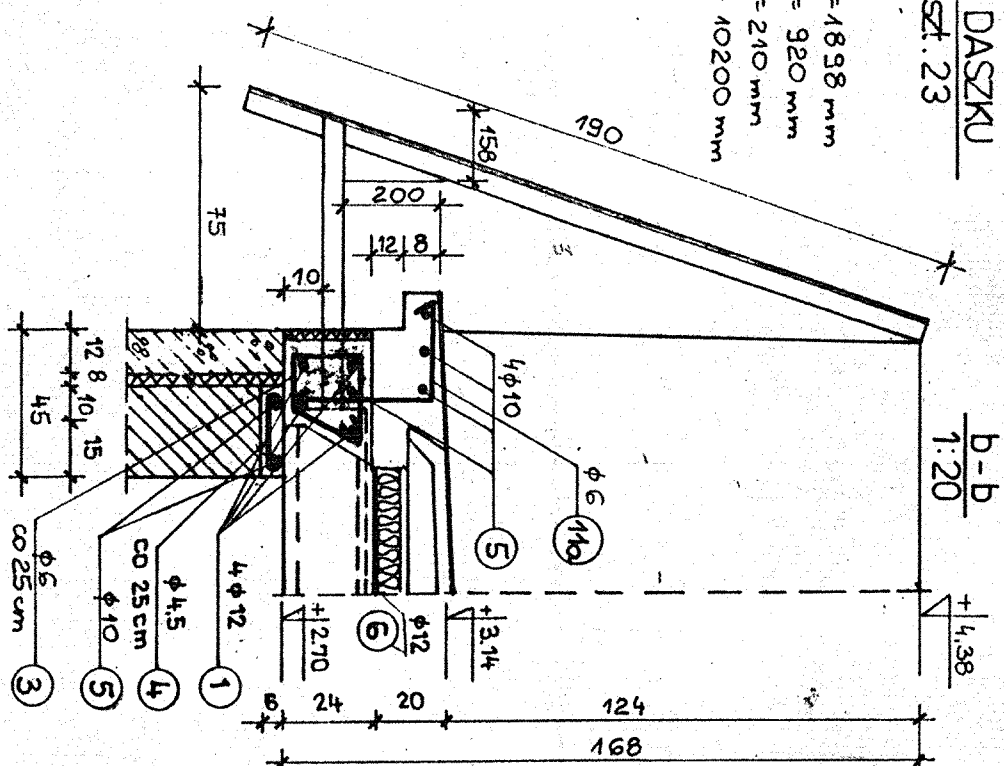


A2 St. 23

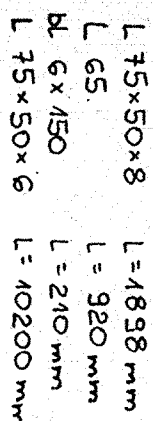


ZESTAWIENIE STAL ZBROJENIOWEJ									
NR	φ	ILOSC	DŁUGOSC	A-ODŁUGOSCI	RAZEM	A-ODŁUGOSCI	RAZEM	A-ODŁUGOSCI	RAZEM
PRĘTA	(mm)	(szt.)	(m)	φ4,5	φ6	φ10	φ12	φ12	φ12
1	12	mb	358,4				358,4		
2	6	74	0,9		66,6				
3	6	36	0,88		31,2				
3a	4,5	14	0,7	9,8					
4	4,5	54	0,28	15,4					
5	10	mb	181,7				181,7		
6	12	12	2,10				25,2		
7	6	37	0,80		29,6				
8	6	144	0,84		120,9				
9	10	26	1,10			28,6			
10	6	37	0,94		34,8				
11	6	232	0,84		245,3				
11a	6	14	0,82		60,7				
12	φ12	3	4,8						
13	φ6	24	4,05		22,05				
DŁUGOŚĆ OGÓŁNĄ			m.	25,2	641,5	240,3	286,3		
MASA JEDNOSTKOWA			kg/m	0,725	0,222	0,617	0,868		
MASA WG ŚREDNIC			kg	3,2	135,7	142,8	340,6		
MASA CAŁKOWITA				609					
				43					

A1 szt. 49

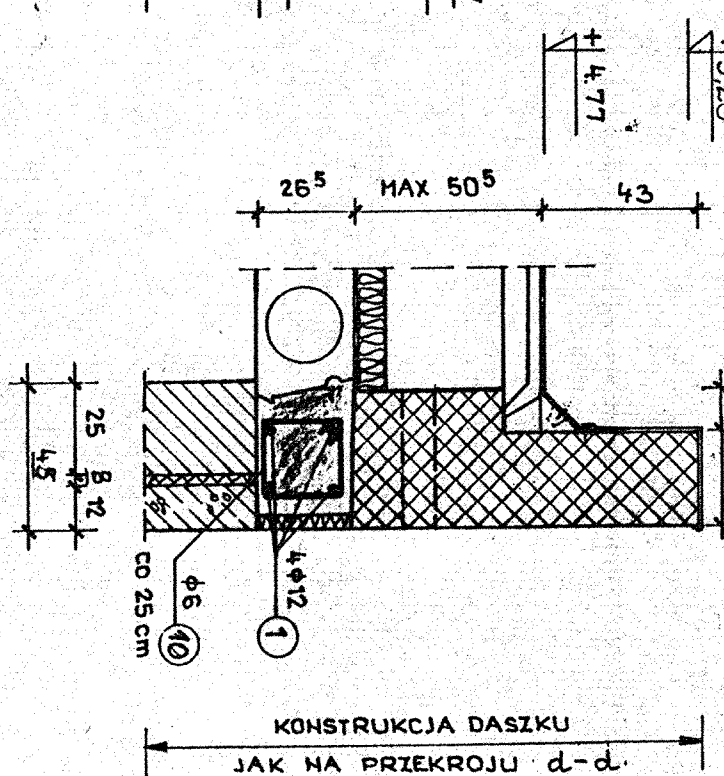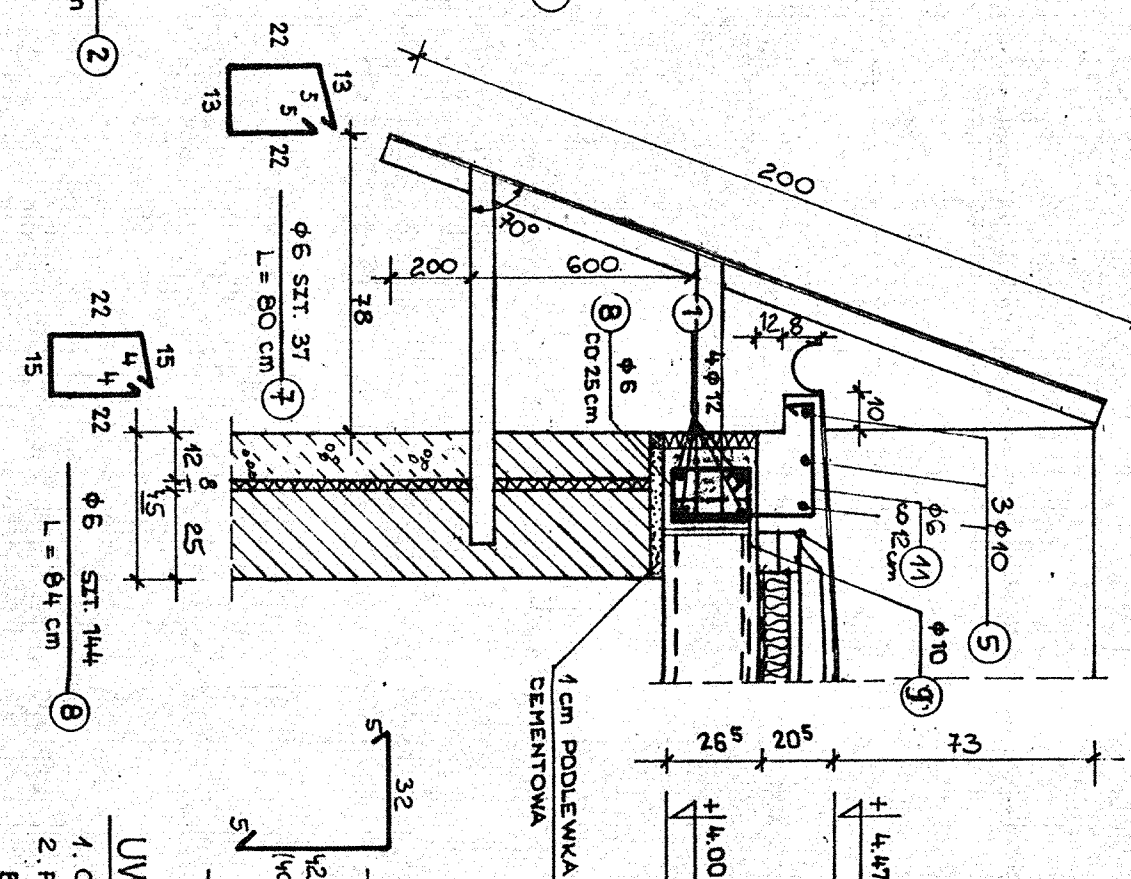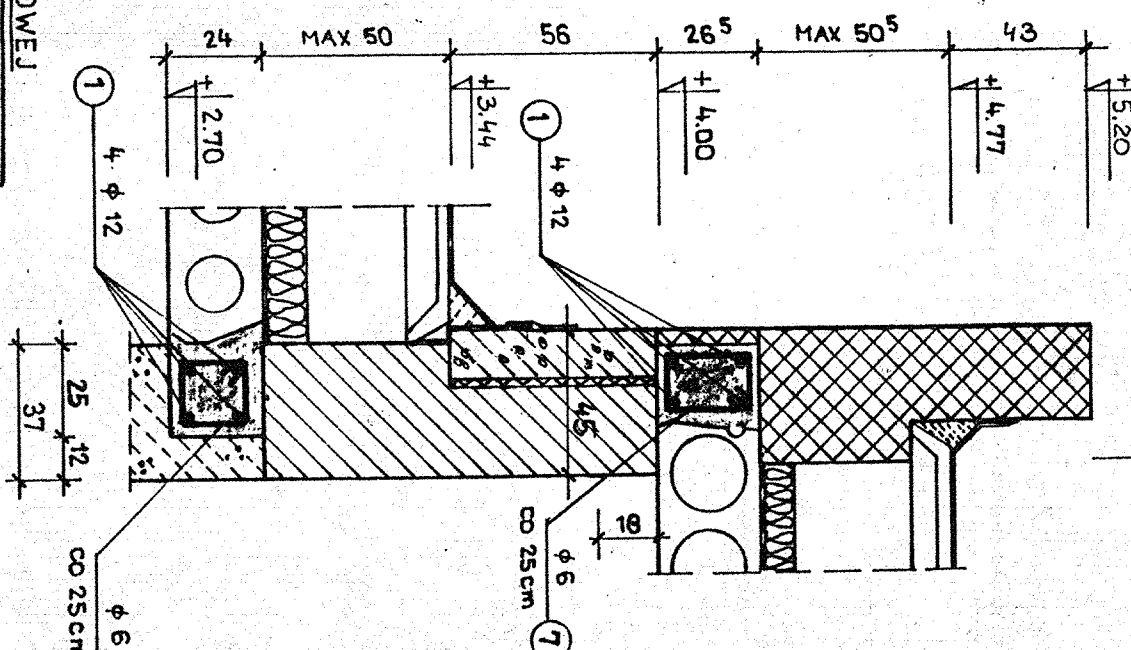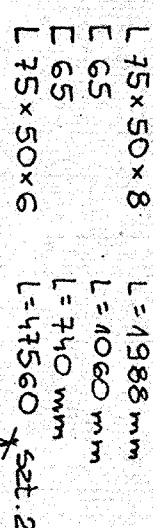

KONSTRUKCJA DASZKU
JAK NA PRZKROJU d-d.

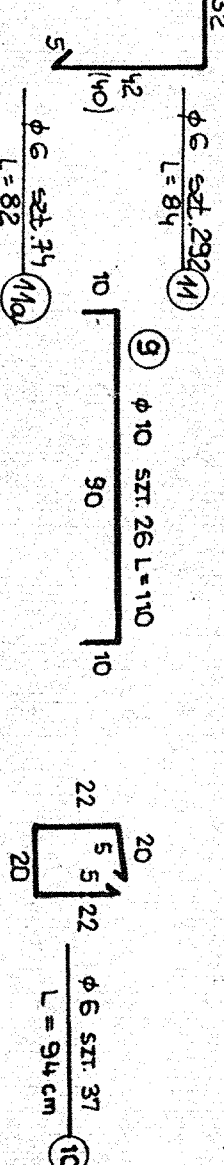

UWAGI:

1. OCIEPLENIE MIEŃCĄ ZE STYROPIANU GR. 8 cm.
2. POKRYCIE DĄSKĄ WYKONANĄ Z BLACHY DACHOWKOWEJ
BLACHĄ DACHOWKĄ UŁOŻYĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ MONTAŻU
NA ŁATYCH DREWNIANYCH 40x60 mm.
3. WZDUŻ OKAPOW DĄSKÓW WYKONAĆ PODBITKĘ Z PVC KOLORU BIAŁEGO

PRZEKROJE STROPODACHU

I DETALE DASZKU ATTYKI

BETON	B-15
STAL A-0	St0S
STAL A-III	34 GS

Zakład Usług Technicznych „PROBUDIN”				
Sp. z o.o. BYDGOSZCZ				
Obiekt: Ujęcie wodociągowe – Szczecinkowo gm. Kąkolno				
Temat: P.B. budynku stacji uzdatniania wody				
Punkcja:	Imię i Nazwisko	Nr upr. specjal.	Podpis	Data
Projektował:	mgr inż. J. Buszko wska	7342/7692	<i>[Signature]</i>	12.07.
Sprawdził:	mgr inż. E. Malkowski	BU/AM/524/63	<i>[Signature]</i>	Rys. Nr
		konst. - inż.	<i>[Signature]</i>	7